



# Теплоузел в местах общего пользования

Вариант 1: Установка теплосчётчика на подающем трубопроводе

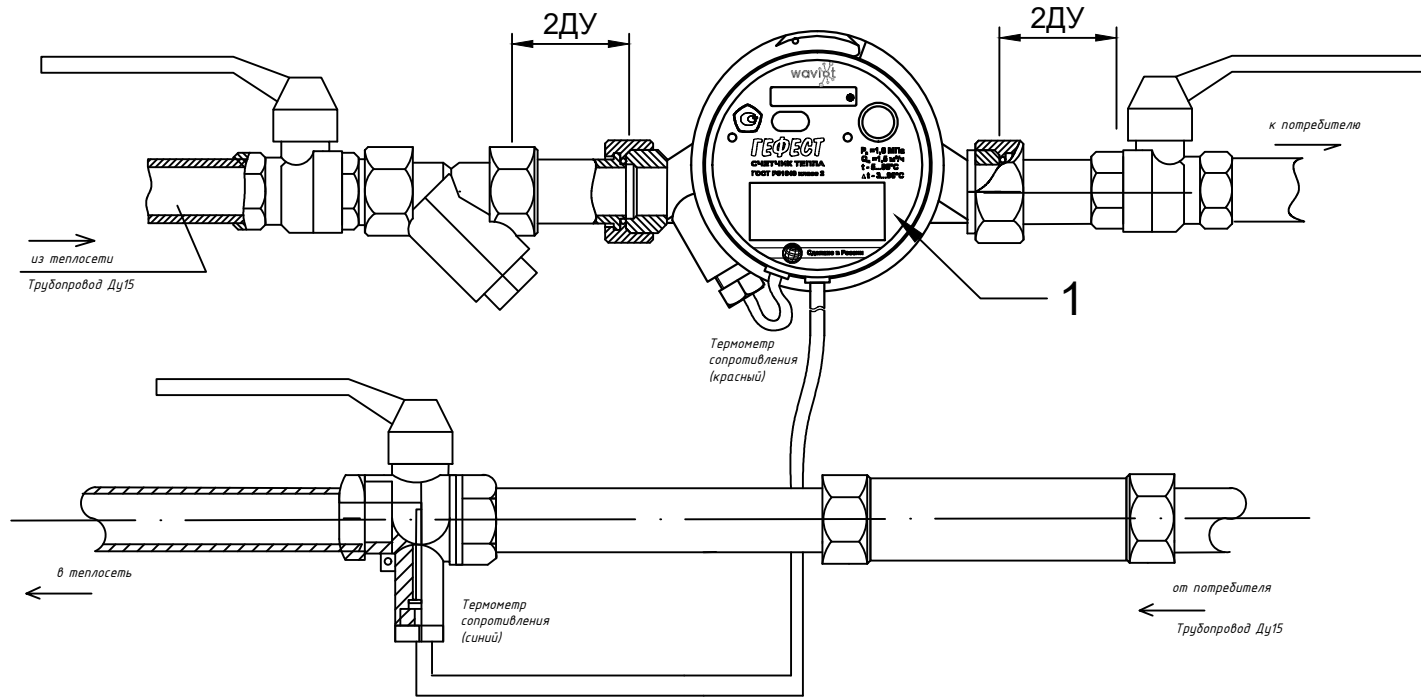

Вариант 2: Установка теплосчётчика на обратном трубопроводе

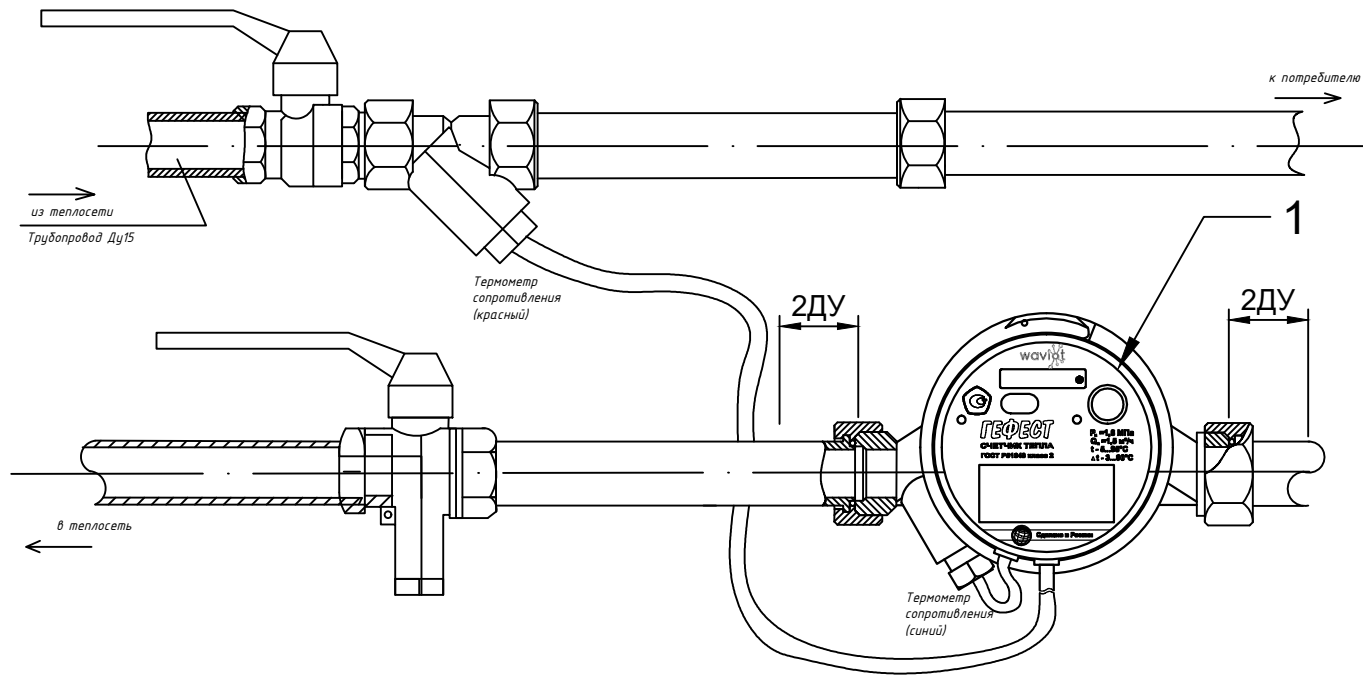

Формат	Зона	Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
		1	Теплосчётчик "Гефест" с интерфейсом NB-FI	2	

1. Электропитание счетчика осуществляется от встроенного источника питания напряжением 3.6 В;
2. Срок непрерывной работы счетчика от одной батареи питания составляет не менее 6 лет.